


Pilsēta, iela	Sēra dioksīds	Slāpekļa dioksīds	Ozons	Oglekļa oksīds	Benzols*	Dalīnas PM <sub>10</sub>	Dalīnas PM <sub>2.5</sub> *
	diennakts vērtība/ stundas vērtība	stundas vērtība/ kalendārais gads	stundas vērtība/8 stundas vērtība	8 stundas vērtība	kalendārais gads	diennakts vērtība/ kalendārais gads	kalendārais gads
<b>Rīga, Maskavas iela 165</b>	nav pārsniegts	nav pārsniegts	nav pārsniegts	-	nav pārsniegts	-	-
<b>Rīga, Raiņa bulvāris 19**</b>	nav pārsniegts	nav pārsniegts	nav pārsniegts	-	nav pārsniegts	nav pārsniegts	nav pārsniegts
<b>Rīga, Brīvības iela 73</b>	-	-	-	-	-	pārsniegts	-
<b>Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 108</b>	nav pārsniegts	nav pārsniegts	nav pārsniegts	-	nav pārsniegts	nav pārsniegts	nav pārsniegts
<b>Rēzekne 2.stars, Atbrīvošanas aleja 108</b>	nav pārsniegts	nav pārsniegts	nav pārsniegts	-	nav pārsniegts	-	-
<b>Ventspils, Talsu/Targales krustojums</b>	nav pārsniegts	nav pārsniegts	nav pārsniegts	-	nav pārsniegts	nav*** pārsniegts	nav*** pārsniegts
<b>Liepāja, O.Kalpaka iela 34</b>	nav pārsniegts	nav pārsniegts	nav pārsniegts	nav pārsniegts	nav pārsniegts	nav pārsniegts	nav pārsniegts
<b>Liepāja 2.stars, O.Kalpaka iela 34</b>	nav pārsniegts	nav pārsniegts	nav pārsniegts	-	nav pārsniegts	-	-
<b>Rucava, Liepājas novads</b>	-	-	nav pārsniegts	-	-	nav pārsniegts	nav pārsniegts

**Piezīmes:** - mērījumi netika veikti; \*- benzolam un daļiņām PM<sub>2.5</sub> ir noteikts tikai gada normatīvs, tādēļ atbilstību gaisa kvalitātes normatīviem iespējams noteikt tikai orientējoši; \*\*- daļiņu PM<sub>10</sub> un daļiņu PM<sub>2.5</sub> mērījumi Kronvalda bulvārī 4; \*\*\*- daļiņu PM<sub>10</sub> un daļiņu PM<sub>2.5</sub> mērījumi Ventspilī, Talsu iela 31.

2020.gada daļiņu PM<sub>10</sub> diennakts normatīva (50 µg/m<sup>3</sup>) pārsniegšanas gadījumu skaits

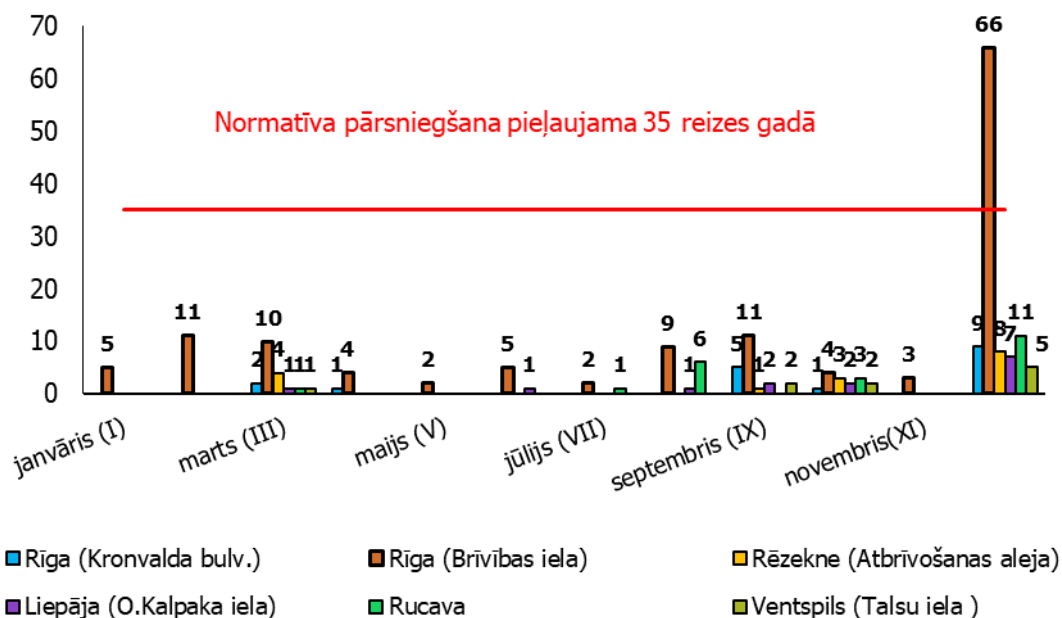

LVGMC vērs uzmanību, ka pilnais izvērtējums par 2020. gada daļiņu PM<sub>10</sub> diennakts normatīva pārsniegšanas gadījumiem gadā būs pieejams 2021. gada maijā. Izvērtējumā tiek ņemta vērā sāls un smiltis<sup>1</sup>, kā arī dabisko avotu (jūras sāls)<sup>2</sup> ietekme uz reģistrētajiem daļiņu PM<sub>10</sub> koncentrāciju pārsniegšanas gadījumiem.

<sup>1</sup> Izvērtējums tiek veikts saskaņā ar Eiropas Komisijas SEC darba dokumentu Nr. 207 „Commission staff working paper establishing guidelines for determination of contribution from the re-suspension of particulates following winter sanding or salting of road under the Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe” (European Commission, Brussels, 15.02.2011).

<b>Pilsēta, iela</b>	<b>Benz(a)pirēns* (jūlijā)</b>	<b>Pb, Cd, Ni, As* (oktobrī)</b>
Rīga, Brīvības iela 73	nav pārsniegts	nav pārsniegts
Rīga, Kronvalda bulvāris 4	nav pārsniegts	nav pārsniegts
Liepāja, O.Kalpaka iela 34	nav pārsniegts	nav pārsniegts
Ventspils, Talsu iela 31	nav pārsniegts	nav pārsniegts

**Piezīmes:** \*- benz(a)pirēnam (B(a)P) un svina (Pb), kadmija (Cd), niķeļa (Ni) un arsēna (As) ir noteikts tikai gada normatīvs, tādēļ atbilstību gaisa kvalitātes normatīviem iespējams noteikt tikai orientējoši.

---

<sup>2</sup> Izvērtējums tiek veikts saskaņā ar Eiropas Komisijas SEC darba dokumenta 208 galīgo versiju "Commission staff working paper establishing guidelines for demonstration and subtraction of exceedances attributable to natural sources under the Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe" (European Commission, Brussels, 15.02.2011).